

Helpline

If you receive this item with parts broken or missing, please telephone: **0333 0050077**
Please have ready your name, address, tel. no., product reference, where purchased and parts required.
An answering service is in operation outside office hours and during busy periods.










We regret that we are unable to give advice on internal house wiring.

Cascade Holdings Ltd, Gorse Mill, Gorse Street, Chadderton, Oldham. OL9 9RJ

EU Authorised Representative: Authorised Rep Compliance, Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin, Ireland, D02P593



This product should be disposed of responsibly at the end of its life. Please recycle where facilities exist.
Check with your Local Authority or retailer for recycling advice (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)

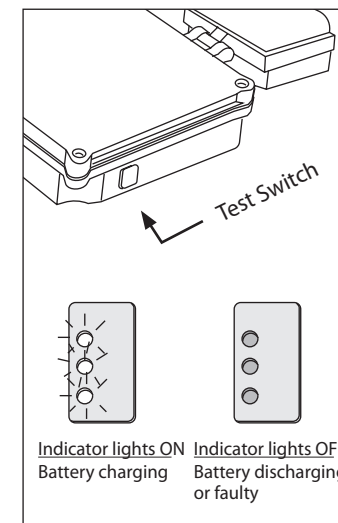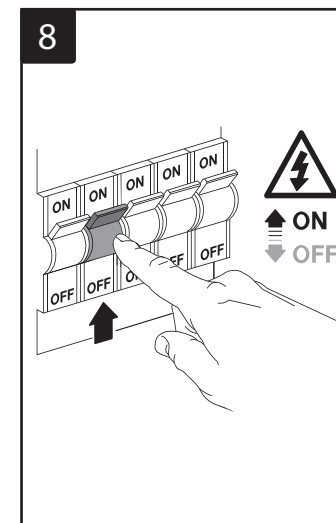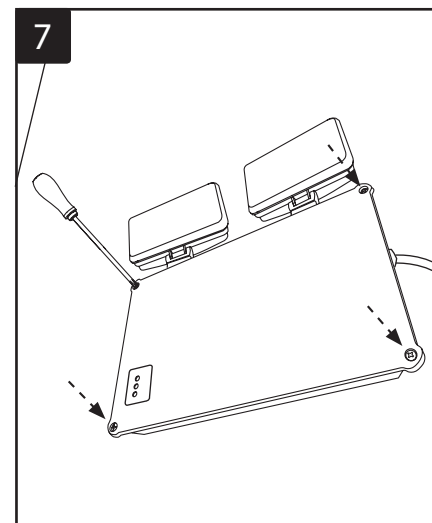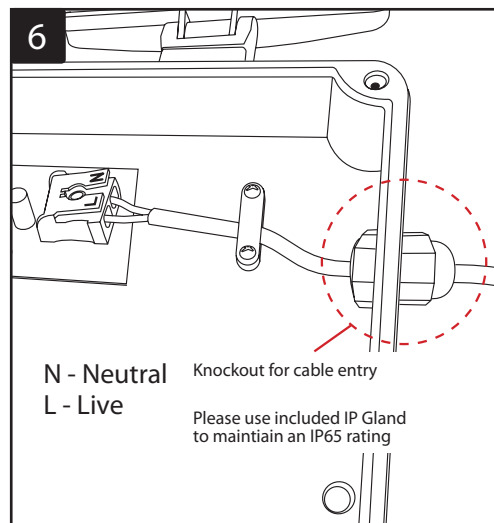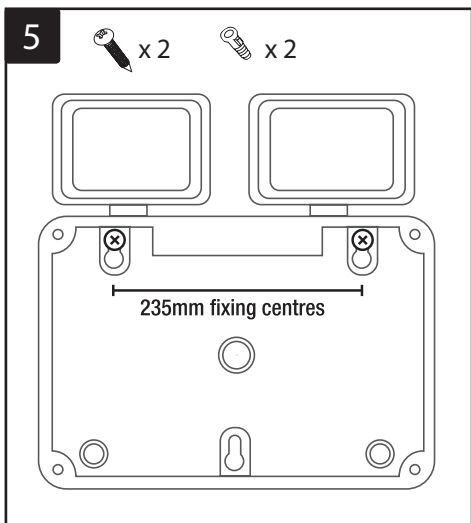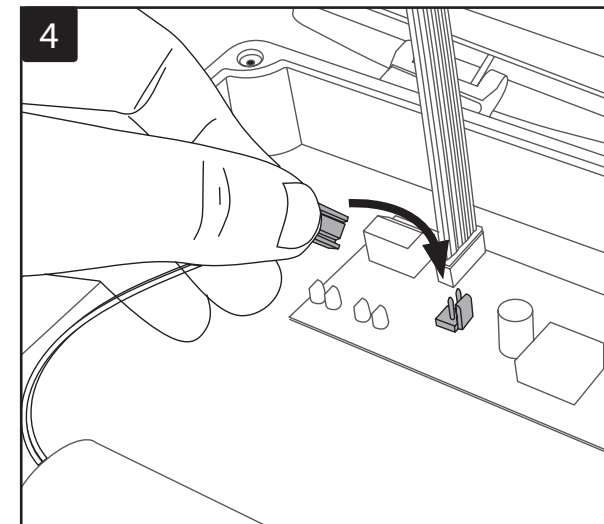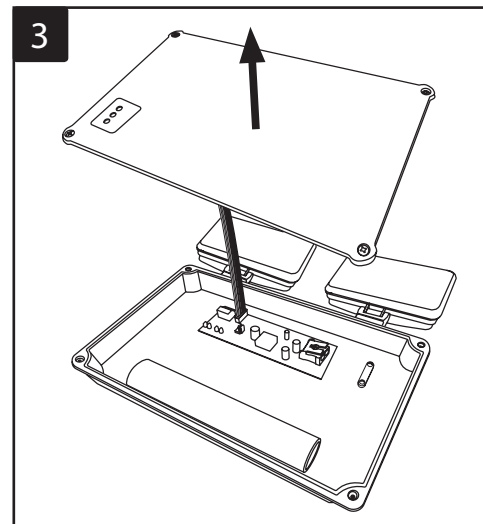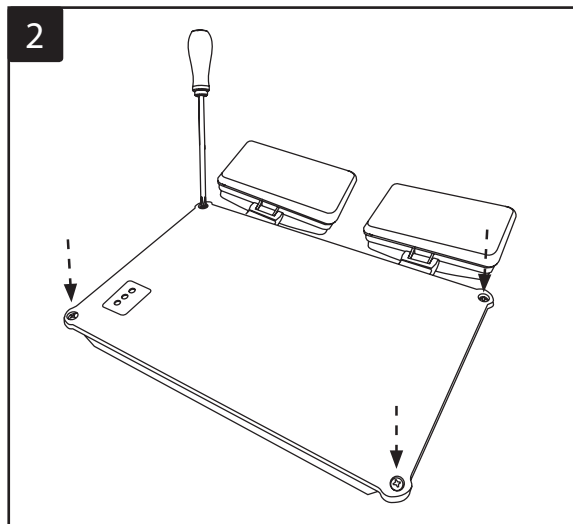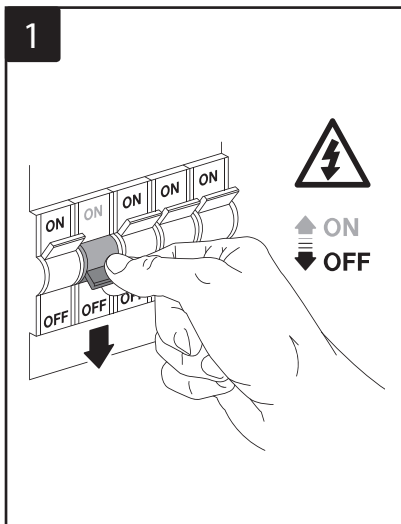

GB**IMPORTANT INSTALLATION INFORMATION**

- Installation should be carried out in accordance with the current edition of the National Wiring Regulations. If in doubt, consult a qualified electrician.
- Maximum Input Voltage— 220V-240V AC 50Hz
- Ensure that ALL electrical connections are tight with no loose strands.
- Before commencing installation or maintenance, ensure electricity is switched off at the mains.
- Class II, Double Insulated an earth is not required.
- This luminaire is not dimmable.
- All green charge indicator LEDs are illuminated when the battery is charging. During situations where there is no power from mains electricity and the battery is discharging, all green charge indicator LEDs will be off.

FR**INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT L'INSTALLATION**

- Cette installation doit être effectuée en conformité avec la dernière édition du Règlement national de câblage. En cas de doute, consultez un électricien qualifié.
- Tension d'entrée maximale : 220V-240V AC 50Hz.
- Veillez à ce que TOUTES les connexions électriques soient bien serrées, sans fils lâches.
- Avant de commencer l'installation ou l'entretien, vérifiez que l'alimentation est coupée au secteur.
- Classe II, Double Isolation, la connexion à la terre n'est pas requise.
- Ce luminaire n'est pas gradable.
- L'indicateur de charge vert sera visible en fonctionnement et également lors de l'extinction

DE**WICHTIGE INSTALLATIONSINFORMATIONEN**

- Die Installation muss gemäß der neuesten Ausgabe der nationalen elektrischen Anschlussvorschriften durchgeführt werden. Falls Sie sich nicht sicher sein sollten, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker.
- Maximale Eingangsspannung – 220V-240VAC 50Hz
- Stellen Sie sicher, dass ALLE elektrischen Anschlüsse fest sind und keine losen Litzen aufweisen.
- Vor dem Beginn der Installation oder Wartung, müssen Sie sicherstellen, dass der Netzstrom abgetrennt ist.
- Schutzklasse II, verstärkte und doppelte Isolierung zwischen Netzstromkreis und Ausgangsspannung.
- Dieser Beleuchtungskörper ist nicht dimmbar.
- Die grüne Ladeanzeige leuchtet im Normalbetrieb und nach Ausschalten.

IT**IMPORTANTI INFORMAZIONI PER L'INSTALLAZIONE**

- Si consiglia di installare il prodotto in conformità con l'edizione corrente delle Normative nazionali di cablaggio (National Wiring Regulations). Incaso di dubbio, consultare un elettricista qualificato.
- Tensione massima in ingresso 220V-240V CA 50Hz
- Assicurarsi che TUTTI i collegamenti elettrici siano fissi senza fili volanti.
- Disinserire l'alimentazione di rete prima dell'installazione o della manutenzione.
- Class II, doppio isolamento, messa a terra non necessaria.
- Non dimmerabile.
- la luce verde di carica sarà visibile quando è in normale modalità operativa e anche quando è spento.

NL**BELANGRIJKE INSTALLATIE-INFORMATIE**

- Installatie dient te worden uitgevoerd conform de geldende nationale veiligheidsbepalingen voor elektrische installaties. Raadpleeg in geval van twijfel een gediplomeerd elektricien.
- Maximale voedingsspanning – 220V-240V AC/50Hz
- Zorg ervoor dat ALLE elektrische connecties goed vast zitten, en er geen losse draden zijn.
- Schakel de stroomtoevoer met uw hoofdschakelaar uit alvorens met de installatie of het onderhoud te beginnen.
- Klasse 2, dubbel geïsoleerd, een aardedraad is niet vereist.
- Deze lamp is niet dimbaar.
- De groene batterij-indicator zal zowel zichtbaar zijn bij normaal functioneren, als in uitgeschakelde toestand.

ES**IMPORTANTE INFORMACIÓN DE INSTALACIÓN**

- Debe realizar la instalación de acuerdo con la edición actual de la Normativa Nacional de Cableado. En caso de duda, consulte con un electricista cualificado.
- Máximo voltaje de entrada 220V-240V CA~ 50 Hz.
- Asegúrese de que TODAS las conexiones eléctricas estén bien fijadas sin cabos sueltos.
- Antes de iniciar las labores de instalación o mantenimiento asegúrese de desconectar el suministro eléctrico.
- Producto de Clase 2, Doble Aislamiento, No se requiere toma a tierra.
- Esta luminaria no es regulable en intensidad
- El indicador de carga verde será visible cuando esté en funcionamiento y también cuando esté apagado.

SE**VIKTIG INSTALLATIONSINFORMATION**

- Installationen måste utföras av behörig elinstallatör och i enlighet med gällande installationsföreskrifter.
- Högsta spänning: 220V-240V AC, 50 Hz.
- Kontrollera att ALLA elektriska kablar är säkert förbundna utan några lösa parter.
- Kontrollera att huvudströmbrytaren är avstängd innan installation eller underhållsarbete påbörjas.
- Produkt klass 2; dubbelisolerad, En jordanslutning behövs ej.
- Dessa armaturer är inte dimbara.
- Den gröna laddnings indikatorn är synlig under normal drift men även när avstängd.

UAE**معلومات هامة للتركيب**

- يجب أن يتم التركيب وفقاً لأحدث طبعة من اللوائح الوطنية لتوصيلات الأسلاك. وإذا كنت في شك استشر كهربائي مؤهل.
- أقصى فولتية للتيار الداخلي: تيار مستمر 220-240 فولت – 50 هرتز.
- تأكد من أن كافة التوصيلات الكهربائية محكمة وبدون ضغفيرات سائبة.
- قبل بدء التركيب أو الصيانة تأكد من فصل التيار الكهربائي من عند المنبع.
- الصنف الثاني، مضاعف العزل: التأريض غير مطلوب.
- تركيبة الإنارة هذه لا يمكن خفت إضاءتها.
- يكون مؤشر الشحن الأخضر ظاهر للعيان في حالة التشغيل العادية و كذلك في حالة الإطفاء

Emergency Installation and Inspection

Installation / Test Record	Serial / Luminaire Number:			
	Installed By:		Date:	
	Commissioned By:		Date:	

	Year 1		Year 2		Year 3		Year 4*	
Monthly test	Signed	Date	Signed	Date	Signed	Date	Signed	Date
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								

